


Assured Grounding Fallen Phrases – Spanish

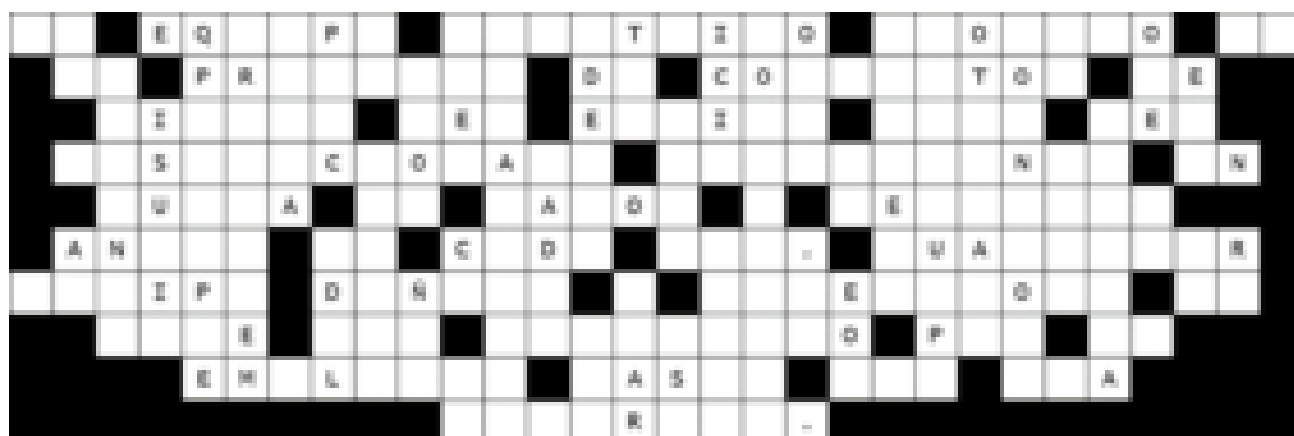

O O
 E A C
 E D A E A L M A O
 T C E E L A R D O C F T R E
 U E U C R A N L T E U I S N D C O S S E
 E O E E R G E A H U O N O S S P O A U E S C Q O I E
 L L P O O A A D A E E C E U D A U D V N E R T U D R
 E Q E E R S I S D R R A P H Q V Z O F D C E E L E O S E O
 E I N T S R P O O E D D O O L A T E D Q A T U E T S L N E N

Answers

El equipo eléctrico anotado en el programa de conductor de tierra del equipo debe ser inspeccionado visualmente en busca de daños o defectos antes de cada uso. Cualquier equipo dañado o defectuoso no debe ser utilizado por el empleado hasta que sea reparado.